

bepaling C-waarde aan een cement (methode De Vree / NEN 5970)

cementsoort:	**portlandcement CEM I 52,5 R**		
producent:	Cementos Portland Valderrivas, S.A. - Alcalá de Guadaira Plant (Sevilla)		
datum monstername:	5 maart 2021	datum onderzoek:	10 maart 2021
plaats monstername:	HCM Cement, Moerdijk	onderzoek uitgevoerd door:	P. Moes / H. Hopstaken

ouderdom	[uur]	17,00	18,00	20,00	24,00	28,00	34,00	38,00
temperatuur	[˚C]	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
druksterkte	[N/mm2]	15,60	16,30	18,60	21,10	24,60	30,40	33,70

ouderdom	[uur]	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
temperatuur	[˚C]	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
druksterkte	[N/mm2]	21,00	23,30	26,50	27,60	30,80	31,50

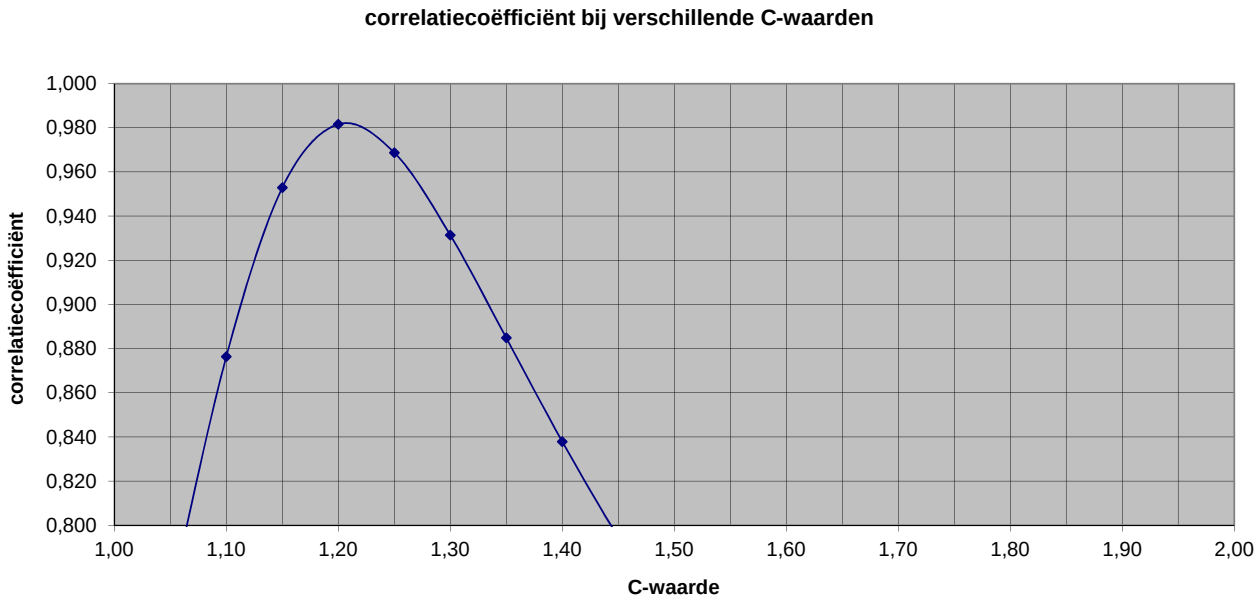

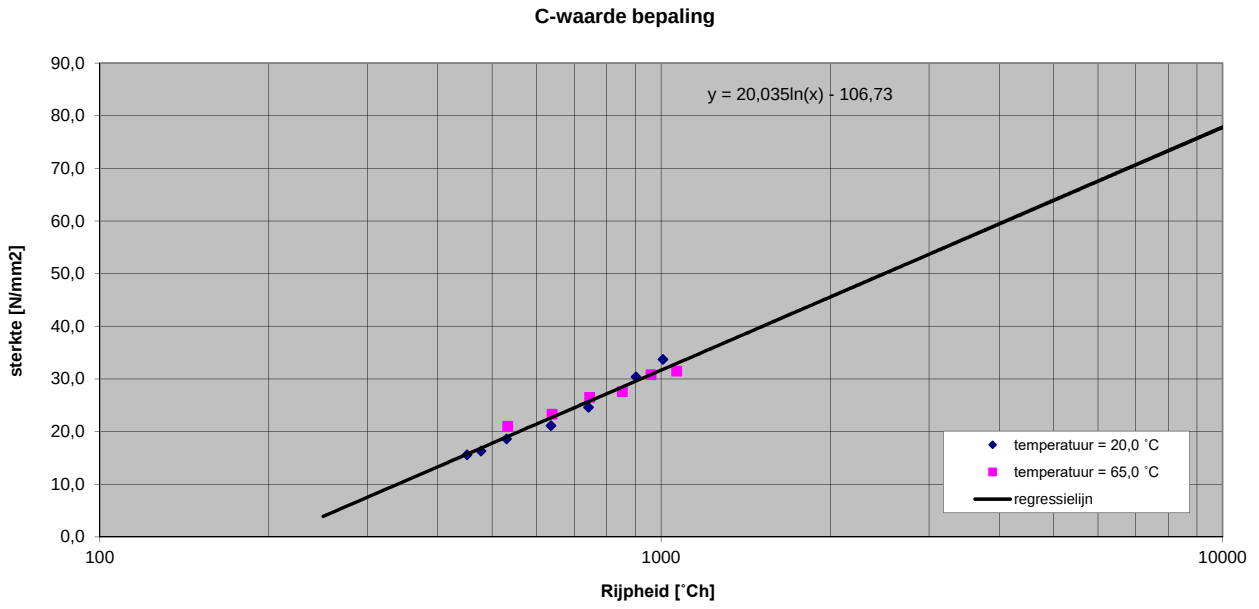

C-waarde:	**1,20**
correlatiecoëfficiënt r =	**0,982**