

bepaling C-waarde aan een cement (methode De Vree / NEN 5970)

cementsoort:	**hoogovencement CEM III/B 42,5 N LH/SR**		
producent:	Hollandse Cement Maatschappij (H.C.M.) B.V.		
datum monstername:	13 november 2019	datum onderzoek:	18 november 2019
plaats monstername:	HCM Cement, Moerdijk	onderzoek uitgevoerd door:	P. Moes / H. Hopstaken

ouderdom	[uur]	24,00	38,00	43,00	48,00	54,00	62,00	72,00	96,00	106,00
temperatuur	[˚C]	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
druksterkte	[N/mm2]	4,35	8,52	9,95	11,67	12,99	14,53	16,38	19,31	20,73
ouderdom	[uur]	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	14,00	16,00	18,00
temperatuur	[˚C]	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
druksterkte	[N/mm2]	7,11	10,38	13,19	16,21	19,30	21,14	26,43	29,75	30,95

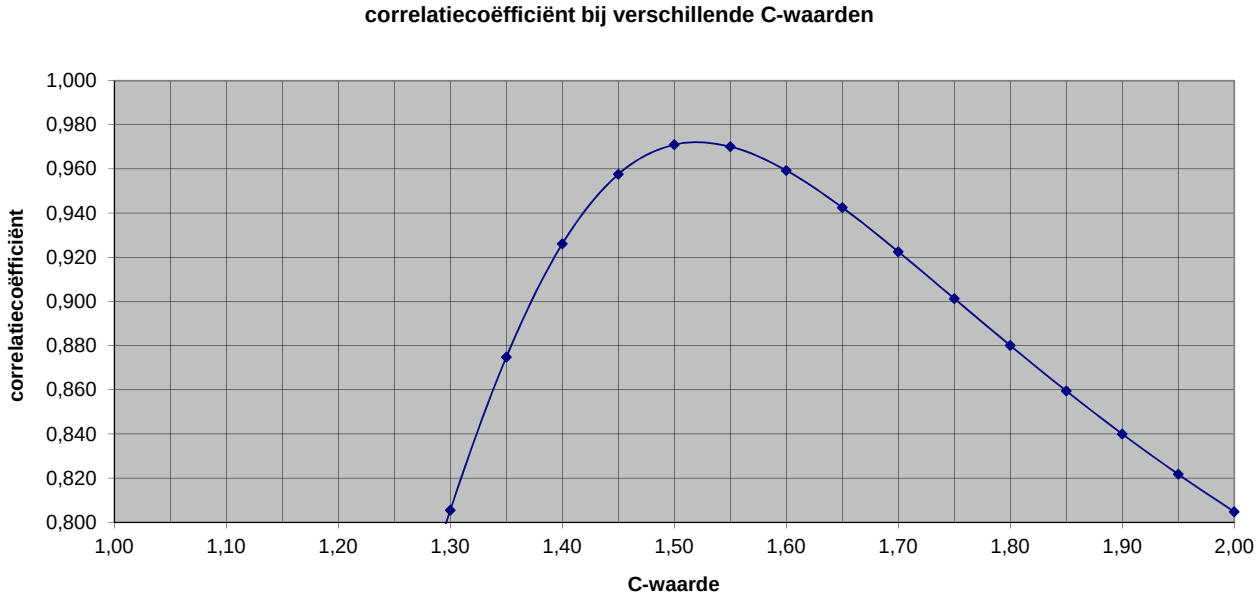

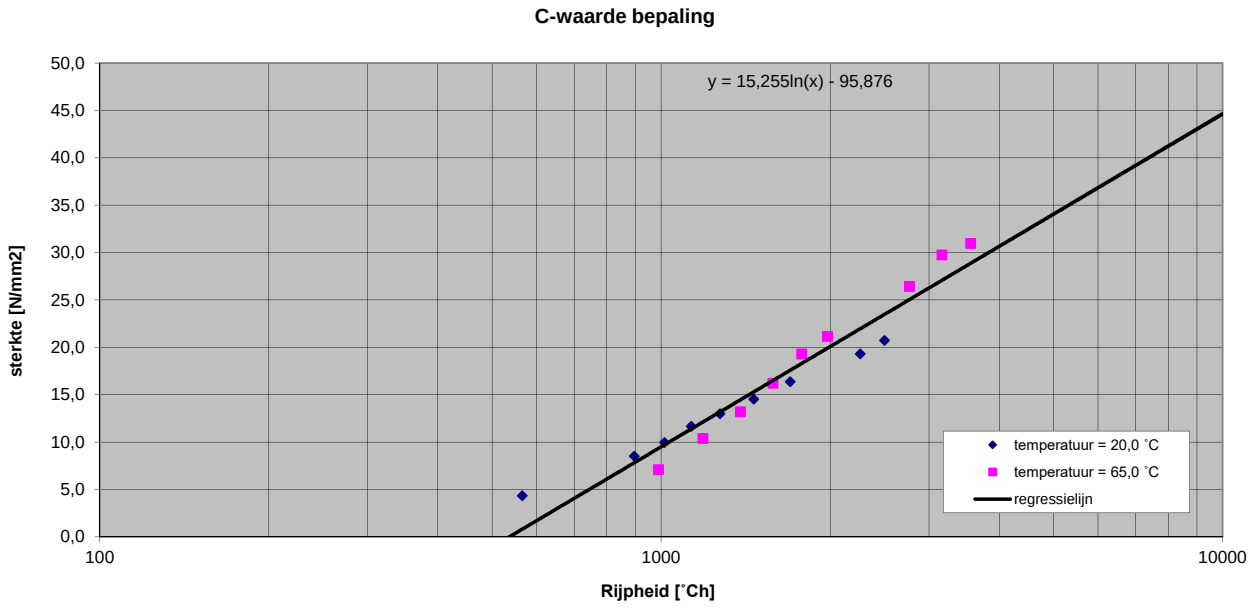

C-waarde: 1,50
correlatiecoëfficiënt r = 0,971