
bepaling C-waarde aan een cement (methode De Vree / NEN 5970)

cementsoort:	**portlandcement CEM I 52,5 R**		
producent:	Schwenk Zement KG – Werk Karlstadt		
datum monstername:	13 november 2019	datum onderzoek:	28 november 2019
plaats monstername:	HCM Cement, Moerdijk	onderzoek uitgevoerd door:	P. Moes / H. Hopstaken


ouderdom	[uur]	17,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00
temperatuur	[˚C]	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
druksterkte	[N/mm2]	18,75	22,20	25,46	27,31	27,68	28,75	29,86	31,98	32,60

ouderdom	[uur]	5,50	7,50	10,00	14,00	15,00	16,00
temperatuur	[˚C]	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
druksterkte	[N/mm2]	18,67	23,32	28,21	32,12	32,81	32,71

correlatiecoëfficiënt bij verschillende C-waarden

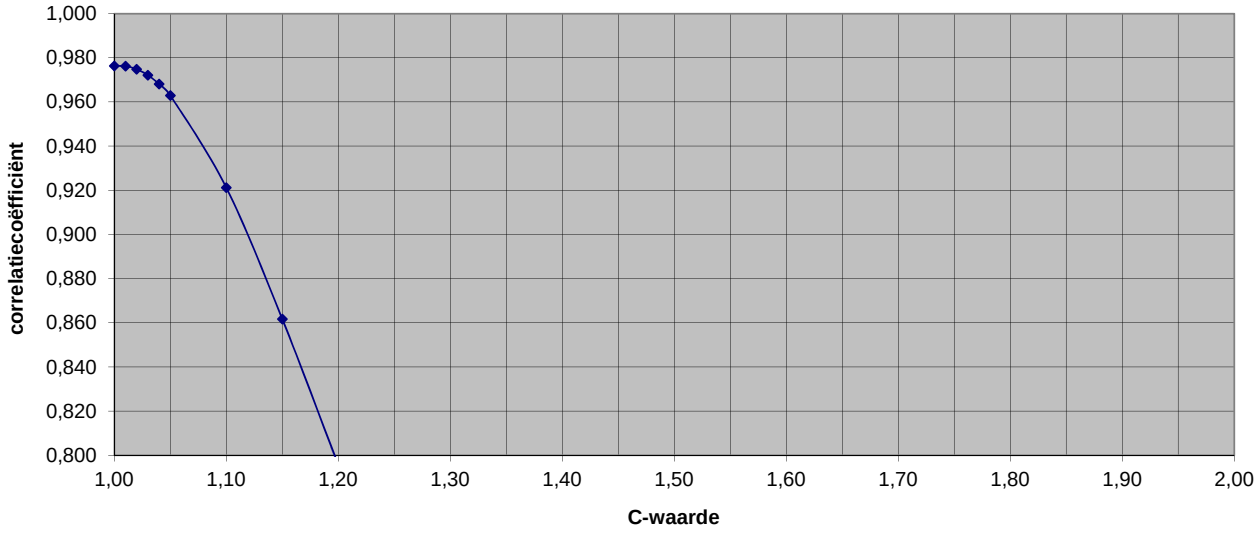

C-waarde bepaling

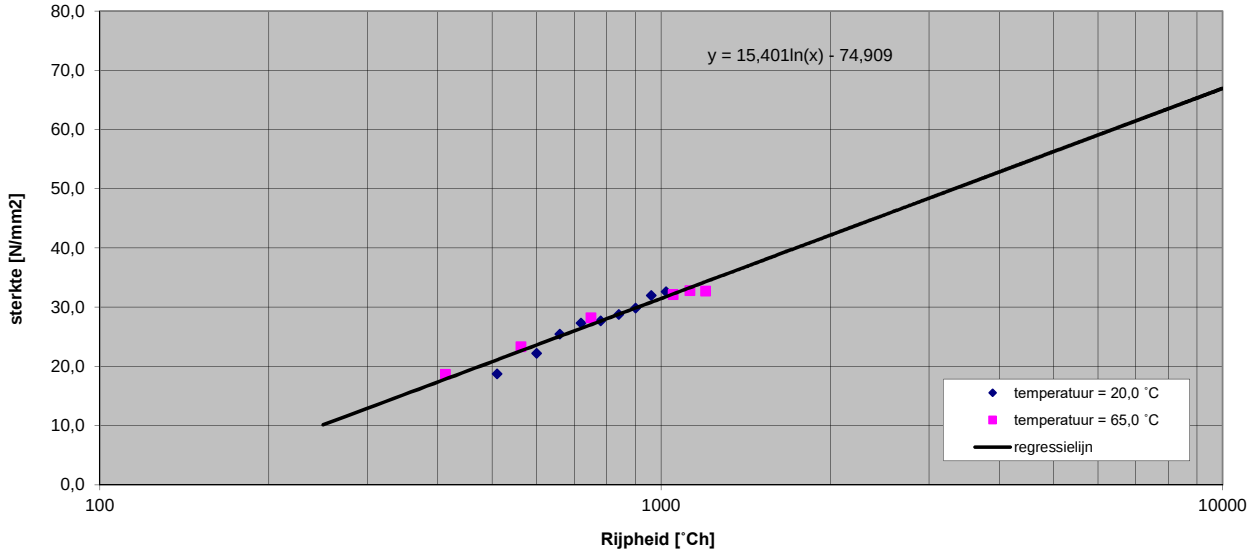

C-waarde: **1,00** (1,000001)

correlatiecoëfficiënt r = 0,976